



182312050429

单位登记号: 510117002227

项目编号: SCXSJSHBKJY
XGS4919-0001

四川锡水金山环保科技有限公司

检测报告

TEST REPORT

锡环检字(2021)第1001701号

项目名称: 地奥集团成都药业股份有限公司 2021 年环保自监测

项目地址: 成都市高新区合瑞路 518 号

委托单位: 地奥集团成都药业股份有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2021 年 12 月 27 日

四川锡水金山环保科技有限公司

SiChuan XiShui JinShan Testing Environmental technology service Co.,Ltd.

说 明

- 1、本报告无检测单位检测专用章和骑缝章无效。
- 2、本报告无编制、审核、批准人签字无效、未加盖“CMA”章无效。
- 3、本报告经涂改、增删一律无效。
- 4、未经本公司同意不得复印本报告，复印件未加盖检测单位检测专用和骑缝章无效。
- 5、本报告不得用于各类广告宣传。
- 6、委托单位对检测报告有异议，应在收到报告十五日内提出，逾期不予受理。否则检测报告自签发之日起生效，无法保存或复现样品不受理申诉。
- 7、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
- 8、本检测报告仅代表检测时委托方提供的工况条件下的检测结果。
- 9、标注*为分包项目。

机构通讯资料:

通讯地址: 成都市高新区天虹路 3 号 A 幢第四层

实验室地址: 成都市高新区天虹路 3 号 A 幢第四层

联系电话: 028-65184377

监督投诉电话: 028-65184377

受地奥集团成都药业股份有限公司委托，我单位按照委托方的要求及相关检测技术规范于 2021 年 10 月 22 日对位于成都市高新区合瑞路 518 号的地奥集团成都药业股份有限公司 2021 年环保自监测项目进行了采样检测。

1、检测内容

检测相关内容见表 1。

表 1 检测内容及频次

类别	检测点位	点位数	检测项目	检测频次	
				天	次/天
有组织废气	1# DA003 排气筒 2# DA004 排气筒	2	氮氧化物	1	3

2、检测方法及仪器

检测方法及仪器信息见表 2。

表 2 检测项目、方法依据、仪器及检出限

类别	检测项目	检测方法及依据	所用仪器	仪器编号	检出限
有组织废气	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	ZR-3260D 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪	XSJS-022-14	3mg/m ³

3、执行标准

本次检测项目相关执行标准信息见表 3。

表 3 执行标准

类别	执行标准
有组织废气	氮氧化物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表 3 中燃气锅炉标准

4、检测结果及评价

本次检测结果及标准限值见表 4。


表 4 有组织废气检测结果表

检测点位	采样日期	检测项目		检测结果				标准限值
				第一次	第二次	第三次	平均值	
1# DA003 排气筒 (18m)	10 月 22 日	氮氧化物	含氧量 (%)	5.8	5.4	5.6	5.6	/
			标干流量 (m³/h)	7895	7643	7435	7658	/
			排放浓度 (mg/m³)	18	17	20	18	/
			折算浓度 (mg/m³)	21	19	23	21	150
			排放速率 (kg/h)	0.142	0.130	0.149	0.140	/
2# DA004 排气筒 (18m)			含氧量 (%)	4.8	5.2	5.0	5.0	/
			标干流量 (m³/h)	1935	1927	1956	1939	/
			排放浓度 (mg/m³)	19	20	21	20	/
			折算浓度 (mg/m³)	21	22	23	22	150
			排放速率 (kg/h)	3.68×10 ⁻²	3.85×10 ⁻²	4.11×10 ⁻²	3.88×10 ⁻²	/

评价结论:

在检测期间，有组织废气检测结果均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表 3 中燃气锅炉标准限值要求。

5、检测点位示意图

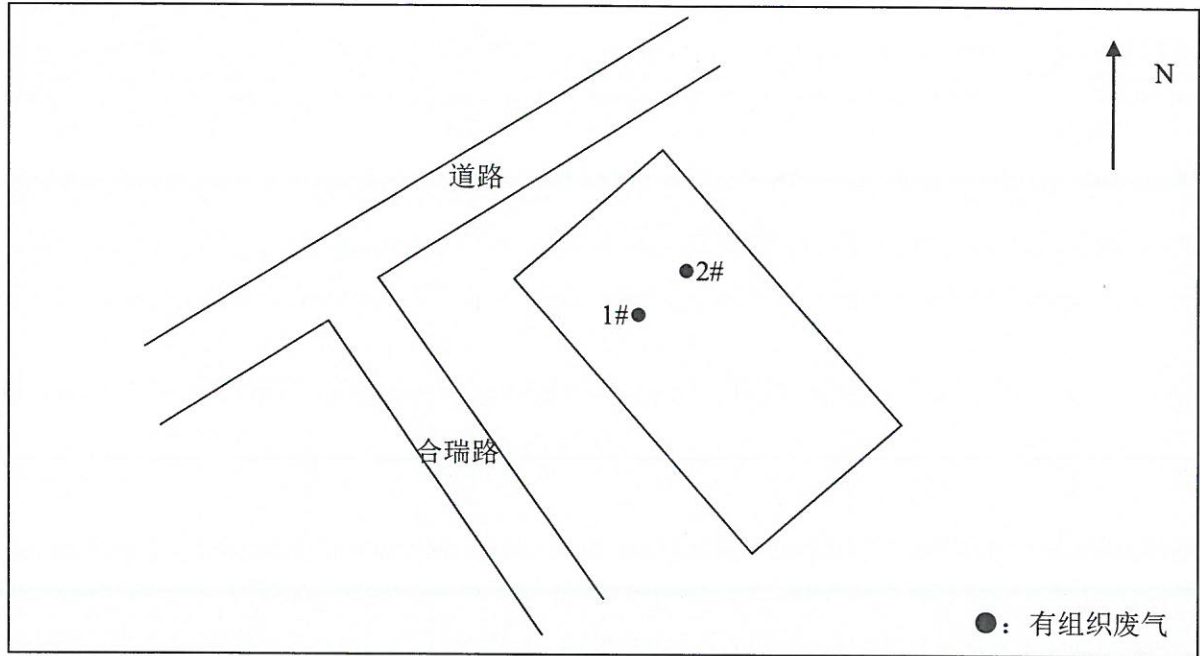

（以下空白）

编制: 李红梅

审核: 肖文

签发: 李红梅

日期: 2021.10.27

日期: 2021.10.27

日期: 2021.10.27