



统一社会信用代码:	91510124MA661QKFX9
项目编号:	SCRCHJCYXGS9498-0001

检 测 报 告

报告编号: SCRC20240095-2 (V) 第 1 页 共 6 页

项目名称: 地奥集团成都药业股份有限公司 2024 年 11 月份

锅炉废气自行监测

委托单位: 成都燃气集团股份有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2024 年 11 月 22 日

四川蓉测环境检测有限公司



检测 报告 说明

- 1、检验检测报告无本公司检验检测专用章、扫描件、复印件未重新盖检验检测专用章鲜章、多页报告无骑缝章无效。
- 2、报告内容需齐全、清楚，手写涂改无效；检验检测报告编号唯一，检验检测报告无编制人、审核人、签发人同时签字无效。
- 3、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 4、未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。
- 5、由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责，对检测结果可不予评价。
- 6、本检测报告仅代表检测当时工况条件下的检测结果。
- 7、除客户特别申明并支付样品保管费，所有超出标准规定时效期的样品均不再留样。
- 8、委托方如对本报告有异议，须于收到本报告十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

机构通讯资料:

单 位: 四川蓉测环境检测有限公司

地 址: 成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北三路 269 号

邮政编码: 611743

电 话: 028-87856762

传 真: 028-87856762

1、检测基本情况

委托单位	成都燃气集团股份有限公司		
被检单位	地奥集团成都药业股份有限公司		
检测地址	成都市高新区合瑞路518号（地奥集团成都药业有限公司厂区内）		
现场检测日期	2024.11.08	实验室分析日期	/
备注	1. 标准限值依据、监测点位由委托单位提供。		

2、检测项目信息

检测类别	点位编号	点位名称	检测项目	检测频次
有组织废气	1 [#]	WNSL6-1.25-YQ（L）锅炉废气排气筒（DA003）	氮氧化物	3 次/天，1 天
	2 [#]	WNSL4-1.25-Y/Q 锅炉废气排气筒（DA004）		
备注	/			

3、检测技术规范、依据及仪器设备

检测类别	项目	检测技术规范、依据	仪器设备及编号	检出限
有组织废气	采样	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 固定源废气监测技术规范 HJ/T 397-2007	ZR-3260D 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 YQ-XC-149	/
	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	ZR-3260D 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 YQ-XC-149	3 mg/m³
备注	/			

4、检测结果

表 4-1 有组织废气检测结果表

点位编号	1 [#]	污染源名称		WNSL6-1.25-YQ（L）锅炉废气排气筒（DA003）			
燃料类型	天然气	净化设备		/			
排气筒高度	12m	烟道截面积（m ² ）		0.2827	断面位置	距地面约 10m 垂直管道处	
采样日期	检测项目	检测结果				标准 限值	单位
		第一次	第二次	第三次	平均值		
2024.11.08	大气压	96.0	95.9	95.8	/	/	kPa
	动压	33	39	36	/	/	Pa
	静压	-0.02	-0.02	-0.06	/	/	kPa
	流速	7.1	7.6	7.3	/	/	m/s
	烟气温度	93.7	94.2	94.5	/	/	℃
	含湿量	10.45	10.39	10.11	/	/	%
	氧含量	3.7	3.8	4.0	/	/	%
	烟气流量	7190	7762	7441	/	/	m ³ /h
	标干流量	4538	4894	4696	/	/	m ³ /h
	氮 氧 化 物	实测浓度	20	21	18	/	mg/m ³
		排放浓度	20	21	19	30	mg/m ³
排放速率		0.091	0.10	0.085	/	kg/h	
标准限值 依据	《成都市锅炉大气污染物排放标准》（DB 51/2672-2020）表 2 高污染燃料禁燃区内标准限值						
备注	/						

表 4-2 有组织废气检测结果表

点位编号	2#		污染源名称	WNSL4-1.25-Y/Q 锅炉废气排气筒（DA004）				
燃料类型	天然气		净化设备	/				
排气筒高度	12m		烟道截面积（m²）	0.1963	断面位置	距地面约 10m 垂直管道处		
采样日期	检测项目	检测结果				标准 限值	单位	
		第一次	第二次	第三次	平均值			
2024.11.08	大气压		96.0	96.0	96.0	/	kPa	
	动压		51	64	51	/	Pa	
	静压		-0.04	-0.04	-0.03	/	kPa	
	流速		8.8	9.8	8.8	/	m/s	
	烟气温度		100.2	99.3	101.3	/	℃	
	含湿量		8.73	8.69	8.45	/	%	
	氧含量		3.9	4.0	4.1	/	%	
	烟气流量		6220	6934	6223	/	m³/h	
	标干流量		3932	4396	3935	/	m³/h	
	氮 氧 化 物	实测浓度	17	20	23	/	mg/m³	
		排放浓度	17	21	24	21	30	mg/m³
		排放速率	0.067	0.088	0.091	/	/	kg/h
标准限值 依据	《成都市锅炉大气污染物排放标准》（DB 51/2672-2020）表 2 高污染燃料禁燃区内标准限值							
备注	/							

5、检测结论

此次检测的有组织废气氮氧化物检测结果均在《成都市锅炉大气污染物排放标准》(DB 51/2672-2020) 表 2 高污染燃料禁燃区内标准限值内。

6、附件

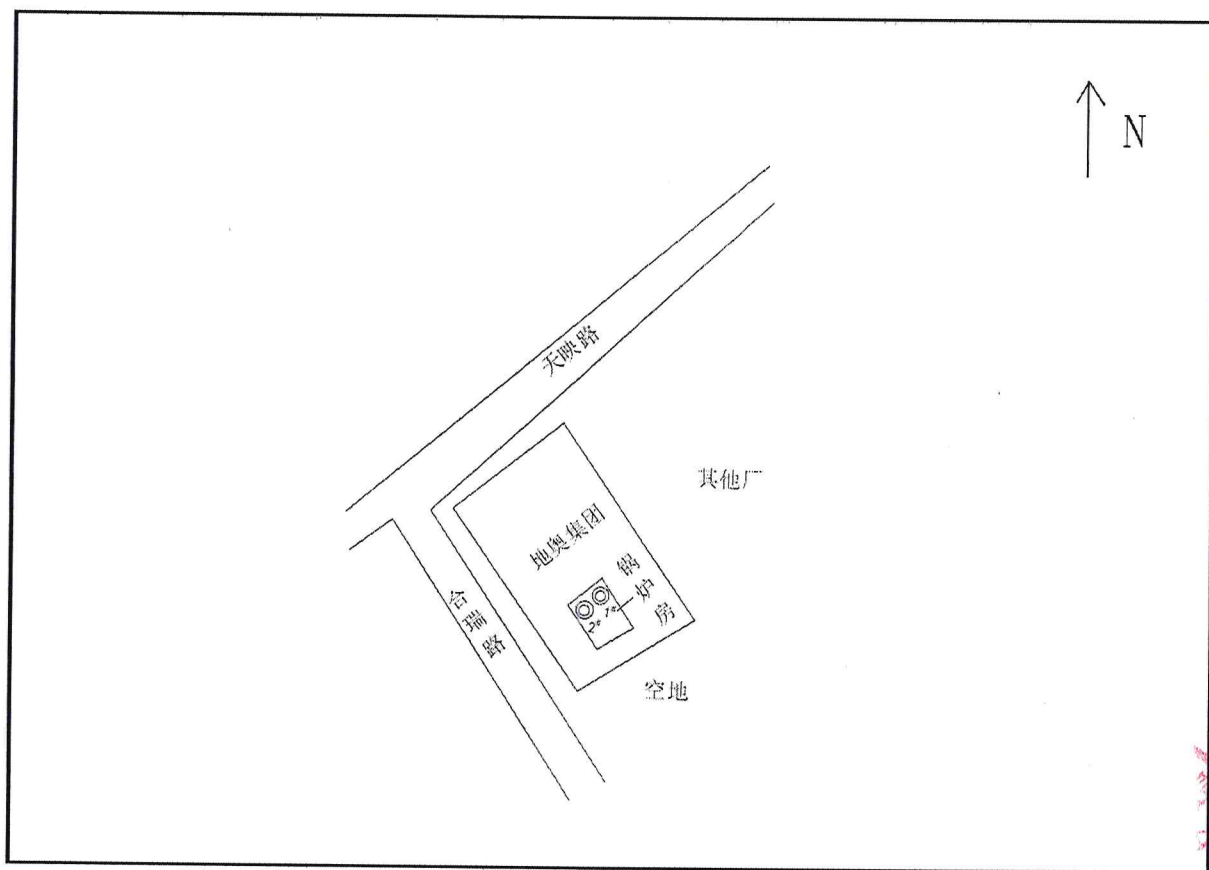


图 6-1 布点示意图

◎: 有组织监测点

……报告结束 以下空白……

编制: 张高敏

审核: 包荷

签发: 张高敏

日期: 2024.11.22

